


CLS : 关闭限位开关 (250VAC 10A)
OLS : 打开限位开关 (250VAC 10A)
CTS : 关闭力矩开关 (250VAC 10A)
OTS : 打开力矩开关 (250VAC 10A)
ACLS : 辅助. 关闭限位开关 (250VAC 10A)
AOLS : 辅助. 打开限位开关 (250VAC 10A)
KM1 : 关闭电磁线圈
KM2 : 打开电磁线圈
TP : 热保护器 (250VAC 15A OPTION)

力矩和限位开关操作			
开关	关闭	中间	打开
CLS 1-2			
CLS 1-3			
OLS 1-2			
OLS 1-3			
ACLS 1-2			
ACLS 1-3			
AOLS 1-2			
AOLS 1-3			
CTS 1-3	* 关闭扭矩开关中断控制 在周期结束时的机械过载		
OTS 1-3	* 开启力矩开关中断操作 在开放周期发生机械过载		

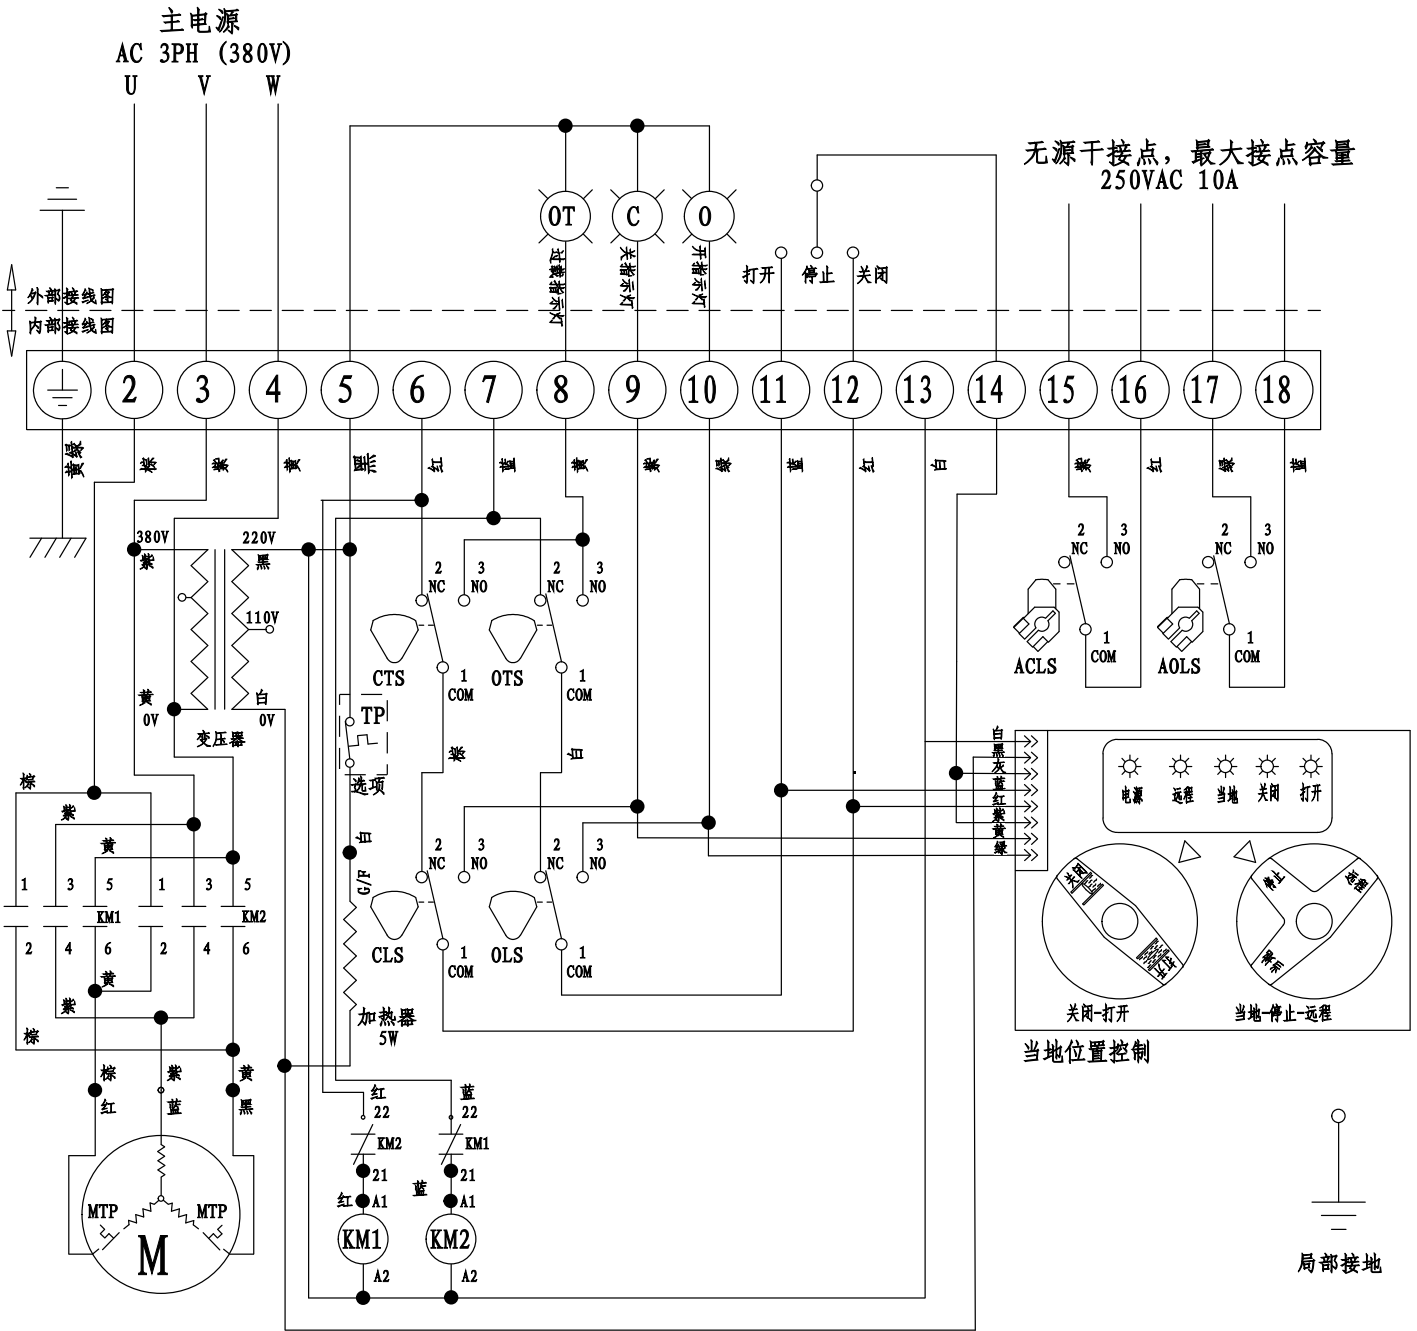

JINGLU 控制器	图纸编号 EQS-P3311000	设计	核对	批准
零件名称 3PH (电) 接线图	发行部门	日期 2006. 04. 07	纸张大小 A4	编制程序 AUTO CAD
图纸名 380V开关型内置交流接触器加就地	DWG NO	EQS160-3000		